

ESPAÑOL

NOTAS: NO MANIPULAR EL FLOTADOR. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS A SEGUIR INVALIDARÁ AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

- Antes de realizar cualquier operación en el flotador, recordar desconectar la corriente de la alimentación general.
- En caso de daños del cable provocados por el usuario o el instalador, el flotador se debe sustituir.
- **No realizar junturas en el cable del flotador: la inmersión puede provocar un cortocircuito y descargas eléctricas.**

ADVERTENCIAS ADICIONALES:

Cuando el flotador está conectado a la red eléctrica, evitar bobinados del cable para no crear inductancia parásita adicional.
Los interruptores de flotador TAURUS Ex y SUPERTEC Ex deben instalarse y mantenerse de acuerdo con las normas de instalación y mantenimiento para zonas clasificadas contra el riesgo de explosión debido a la presencia de gases y vapores (por ejemplo EN 60079-14, EN 60079-17 u otras normas/estándares nacionales).

Consejos para la selección de barreras de seguridad intrínseca – el tipo de barrera que pueden utilizarse para alimentar el dispositivo deben estar aisladas galvánicamente

Los interruptores de flotador de las series TAURUS Ex y SUPERTEC Ex de TECNOPLASTIC S.r.l. son "DISPOSITIVOS SIMPLES" según la norma EN 60079-11:2012 (Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Modo de protección de seguridad intrínseca "i"), § 5.7.a y tienen capacidad e inductancia propias insignificantes.

Las características de potencia máxima esperada son:

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 750 mW
Clase de temperatura: T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)

Estos dispositivos no contienen fuentes efectivas propias capaces de provocar una explosión, y pueden utilizarse en ambientes con riesgo de explosión con presencia de gas (grupos IIA, IIB, IIC).

Condiciones de uso seguro:

Los interruptores de flotador de las series TAURUS Ex y SUPERTEC Ex deben utilizarse con líquidos conductores para descarga cualquier carga electrostática.

Si es necesario limpiar el dispositivo superficialmente, está absolutamente prohibido el uso de paños secos o similares para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

Todos los interruptores de flotador deben ser alimentados por equipos asociados [Ex ia] (BARRERAS DE SEGURIDAD DE DIODOS O DE AISLAMIENTO GALVÁNICO) con certificación ATEX separada, que cumplen con los siguientes límites:


Ui = 30 V
Io = 100 mA
Po = 750 mW

USO:

A diferencia de los flotadores normales, el regulador de nivel se debe utilizar en pareja con otro del mismo tipo y permite regular los niveles de agua a determinadas alturas: uno será el regulador de nivel mínimo y el otro de nivel máximo.

También se puede utilizar un tercer y un cuarto regulador respectivamente para la alarma de mínimo y máximo (Fig.1). Con el fin de no dañar el cable, se recomienda utilizar el Starfish (Fig.2).

(Fig.1)

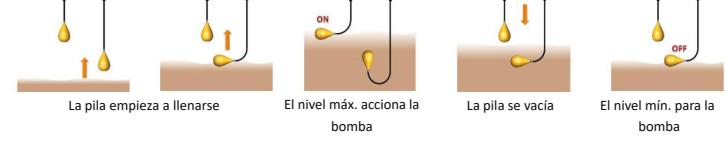

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ángulo de activación: 20°±5°
Características técnicas del microinterruptor:
Alimentación: 0.1A 30V 0.75W
Carga eléctrica según IEC 62058 -1 y UL 61058 -1:
21 (8) A, 125/250 VAC, 1E4 - Contactos: AgNi 10
Temperatura de uso: T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)
Cable: ver la etiqueta en el envase (longitud máxima suministrable 30m)
Profundidad máx.: 20m
Grado de Protección: IP 68

CONEXIONES ELÉCTRICAS:


El circuito aguas arriba debe proteger contra sobrecorrientes ambos conductores. ATENCIÓN: la falta de una protección invalidará la garantía en caso de que haya una rotura del flotador.

El flotador debe estar conectado obligatoriamente a una Barrera de seguridad intrínseca.

En caso de que resulte necesario limpiar superficialmente el regulador de nivel, está terminantemente prohibido el uso de paños secos o similares con el fin de evitar la acumulación de cargas electrostáticas.


TAURUS-EX CON CABLE 05RN8-F 4G0,75 AD8 (PARA APLICACIONES GENERALES Y ACEITE MINERAL)

Doble función (vaciado Fig.3 o llenado Fig.4 a elección del instalador):

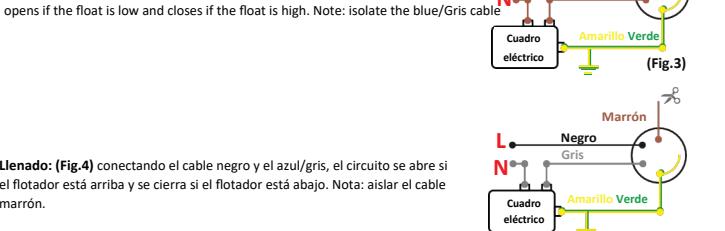

TAURUS-EX CON CABLE APANTALLADO PETRO: FD 865 CP 4G1 (PARA BARRO Y FANGOS/ACEITE/RESTOS DE PERFORACIÓN)

Doble función (vaciado Fig.5 o llenado Fig.6 a elección del instalador):

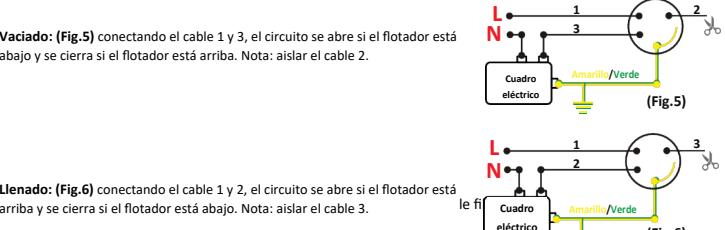

FRANÇAIS

REMARQUES : NE PAS MODIFIER LE FLOTTEUR. LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS ANNULERA AUTOMATIQUEMENT LA GARANTIE DU PRODUIT

- Avant d'effectuer une opération quelconque sur le flotteur, se rappeler de déconnecter le courant de l'alimentation générale.
- Si l'utilisateur ou l'installateur endommage le câble, le flotteur doit être remplacé.
- Ne pas effectuer de jointures sur le câble du flotteur : l'immersion peut provoquer un court-circuit et des décharges électriques.

MISE EN GARDE SUPPLEMENTAIRES:

Lorsqu'il interrupteur à flotteur est branché au réseau électrique, éviter les enroulements du câble pour ne pas créer d'inductance parasite supplémentaire.
Les régulateurs de niveau à flotteur Taurus Ex et Supertec Ex doivent être installés et entretenus conformément aux normes de construction et d'entretien des réseaux pour les emplacements classés contre le risque d'explosion dû à la présence de gaz et de vapeurs (par exemple EN 60079-14, EN 60079-17, ou d'autres normes/réglementations nationales).

SUGGESTIONS POUR LE CHOIX DE LA BARRIERE DE SÉCURITÉ INTRINSÈQUE - LE TYPE DE BARRIÈRES UTILISABLES POUR ALIMENTER LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE À ISOLATION GALVANIQUE

Les interrupteurs à flotteur model TAURUS Ex et SUPERTEC Ex fabriqués par TecnoPlastic S.r.l. sont des "matériels simples" selon la norme EN 60079-11:2012 (Matériel électrique pour atmosphères explosives. Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i"), § 5.7.a y tienen capacidad e inductancia propias insignificantes.

Valeurs maximales de la source d'alimentation :

Ui = 30 V
Ii = 100 mA

Pi = 750 mW

Classe de température : T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)

Ces appareils ne contiennent pas des sources internes susceptibles de provoquer une explosion, donc ils peuvent être utilisés dans des environnements dangereux à risque d'explosion et avec présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC).

Conditions pour une utilisation en toute sécurité :

Les interrupteurs à flotteur de type TAURUS Ex et SUPERTEC Ex doivent être utilisés avec des liquides conducteurs pour dissiper d'éventuelles charges électrostatiques.

Soit-il nécessaire de nettoyer la surface de l'interrupteur à flotteur, il est strictement interdit d'utiliser des chiffons secs ou similaires afin d'éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Tous les interrupteurs à flotteur doivent être alimentés par des appareils associés [Ex ia] (BARRIERE DE SÉCURITÉ À DIODE OU ISOLATION GALVANIQUE) avec certification ATEX propre, et qui restent dans les limites suivantes:

Ui = 30V

Ii = 100 mA

Pi = 750 mW

EMPLOI:

Contrairement aux flotteurs normaux, le régulateur de niveau doit être utilisé en coupe avec un autre du même type et il permet de réguler les niveaux d'eau à des hauteurs déterminées : l'un sert de régulateur de niveau minimum et l'autre de niveau maximum. Il est également possible d'en utiliser un troisième et un quatrième, respectivement pour l'alarme de minimum et de maximum (Fig.1). Afin de ne pas endommager le câble, il est conseillé d'utiliser le Starfish (Fig.2)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Angle d'activation : 20°±5°
Caractéristiques techniques du microrupteur :
Alimentation : 0.1A 30V 0.75W
Caractéristiques techniques du microrupteur :
Electrical load according to IEC 62058 -1 and UL 61058 -1:
21 (8) A, 125/250 VAC, 1E4 - Contacts: AgNi 10

Température d'utilisation: T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)
Câble : voir l'étiquette sur l'emballage (longueur maximum disponible 30m)

Profondeur max : 20m
Degré de protection : IP 68


BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES :

Le circuit en amont doit protéger les deux conducteurs contre les surintensités. ATTENTION : l'absence d'une protection fait annuler la garantie si le flotteur est cassé.
Le flotteur doit obligatoirement être branché à une Barrière de Sécurité Intrinsèque.

En cas de nécessité de nettoyer le régulateur de niveau en surface, il est formellement interdit d'utiliser de chiffons secs ou similaires afin d'éviter l'accumulation de charges électrostatiques.


TAURUS-EX AVEC CABLE 05RN8-F 4G0,75 AD8 (POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES ET HUILE MINÉRALE)

Double fonction (vidange Fig.3 ou remplissage Fig.4 au choix de l'installateur) :

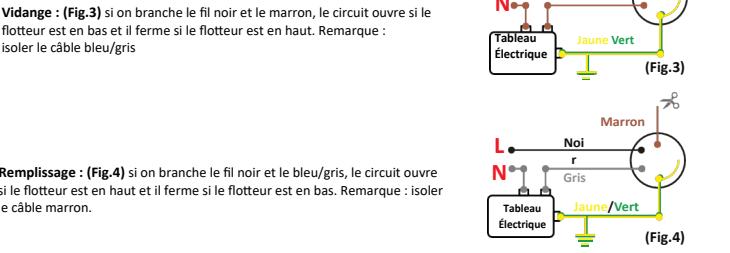

TAURUS-EX AVEC CABLE BLINDE PETRO : FD 865 CP 4G1 (POUR VASE/BOUES/HUILE/ESTERS DE FORAGE)

Double fonction (vidange Fig.5 ou remplissage Fig.6 au choix de l'installateur) :

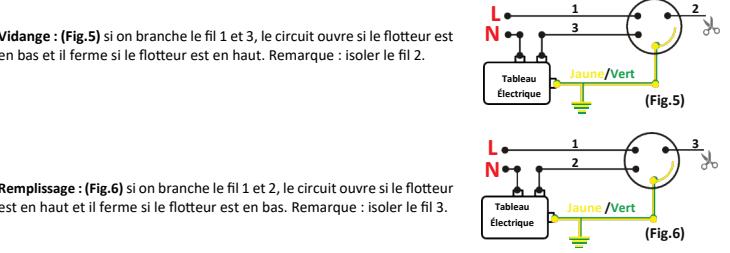

DEUTSCH

HINWEISE: KEINE ÄNDERUNGEN AM SCHWIMMER VORNEHMEN DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN PUNKTE FÜHRT AUTOMATISCH ZUM VERFALL DER GARANTIE FÜR DAS PRODUKT

- Denken Sie daran, die Stromversorgung vom allgemeinen Versorgungsnetz zu trennen, bevor Sie Arbeiten am Schwimmer ausführen.
- Wenn das Kabel durch den Benutzer oder den Installateur beschädigt wird, muss der Schwimmer ersetzt werden.
- Das Kabel des Schwimmers darf keine Verbindungsstellen aufweisen: Durch das Eintauchen in Flüssigkeit kann es zu einem Kurzschluss und zu Stromschlägen kommen.

ZUSÄTZLICHE WARNSHINWEISE:

Wenn der Schwimmer an das Stromnetz angeschlossen ist, vermeiden Sie es das das Kabel aufzuwickeln, um keine zusätzliche Induktivität zu erzeugen.
Die Schwimmerschalter TAURUS Ex und SUPERTEC Ex müssen gemäß den Anlagenbau- und Wartungsstandards für Umgebungen, die aufgrund des Vorhandenseins von Gasen und Dämpfen als explosionsgefährdet eingestuft sind (Beispiel: EN 60079-14, EN 60079-17 oder andere nationale Normen / Standards), installiert und gewartet werden.

TIPS ZUR AUSWAHL DER EIGENSICHEREN BARRIERE – DIE ART DER BARRIEREN, DIE ZUR STROMVERSORGUNG DES GERÄTS VERWENDET WERDEN KÖNNEN, MUSS GALVANISCH ABSOLVIERT SEIN

Die Schwimmerschalter der Serien TAURUS Ex und SUPERTEC Ex von TECNOPLASTIC S.r.l. sind „EINFACHES ELEKTRISCHES BETRIEBSMITTEL“ gemäß der Norm EN 60079-11: 2012 (Elektrische Konstruktionen für explosionsgefährdete Bereiche. Zündschutzart Eigenschaften „i“), § 5.7.a und haben vernachlässigbare Eigenkapazität und Induktivität.

Die maximal zu erwartenden Eigenschaften des Netzteils sind:

Ui = 30 V

Ii = 100 mA

Pi = 750 mW

Temperaturklassen: T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)

Diese Vorrichtungen enthalten keine eigenen wirksamen Quellen, die eine Explosion verursachen könnten, und können in explosionsgefährdeten Umgebungen mit Anwesenheit von Gas (Gruppen IIA, IIB, IIC) verwendet werden.

BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG:

Die Schwimmerschalter der Baureihen TAURUS Ex und SUPERTEC Ex müssen zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen mit leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt werden.
Wenn es notwendig ist, die Oberfläche des Geräts zu reinigen, ist es absolut verboten, trockene Tücher oder ähnliches zu verwenden, um die Ansammlung elektrostatischer Ladungen zu vermeiden.

Alle Schwimmerschalter müssen von zugehörigen Geräten [Ex ia] (DIODEN-SICHERHEITSBARRIERE ODER GALVANISCH ISOLIERT) mit separater ATEX-Zertifizierung gespeist werden, die die folgenden Grenzwerte einhalten:

Ui = 30 V


Io = 100 mA

Po = 750 mW

ANWENDUNG:

Im Gegensatz zu normalen Schwimmern muss der Standregler immer zusammen mit einem anderen des gleichen Typs verwendet werden und ermöglicht es, den Wasserstand in bestimmten Höhen zu regulieren: Einer der beiden reguliert den minimalen Füllstand und der andere den maximalen Füllstand. Es ist auch möglich, einen dritten bzw. vierten Regler für den Alarm des minimalen und maximalen Stands zu verwenden (Abb.1). Um das Kabel nicht zu beschädigen, wird empfohlen, den Starfish zu (Abb.2)

(Abb.1)

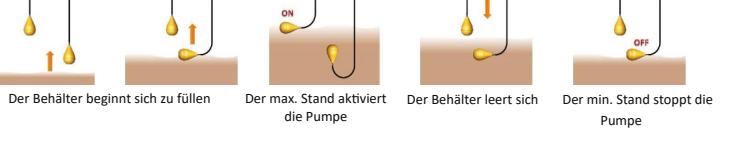

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Aktivierungswinkel: 20°±5°
Technische Eigenschaften des Mikroschalters:
Alimentation : 0.1A 30V 0.75W
Technische Eigenschaften des Mikroschalters:
Elektrische Belastung gemäß IEC 62058 -1 und UL 61058 -1:
21 (8) A, 125/250 VAC, 1E4 - Kontakte: AgNi 10

Verwendungstemperatur: T6 (-20°C / +40°C) T5 (-20°C / +80°C)
Kabel: Siehe Etikett auf der Verpackung (Länge maximal verfügbar 30 m)

Maximale Tie